

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

EH-17 100

EH-17 160



Наружный вентиляционный колпак

НАЗНАЧЕНИЕ

Наружный вентиляционный колпак предназначен для предотвращения попадания воды и крупных предметов в вентиляционное оборудование со стороны улицы.




ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, ЛИЦАМИ С ПОНИЖЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

К РАБОТАМ С ИЗДЕЛИЕМ ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА.

ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В МЕСТАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП ДЕТЕЙ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

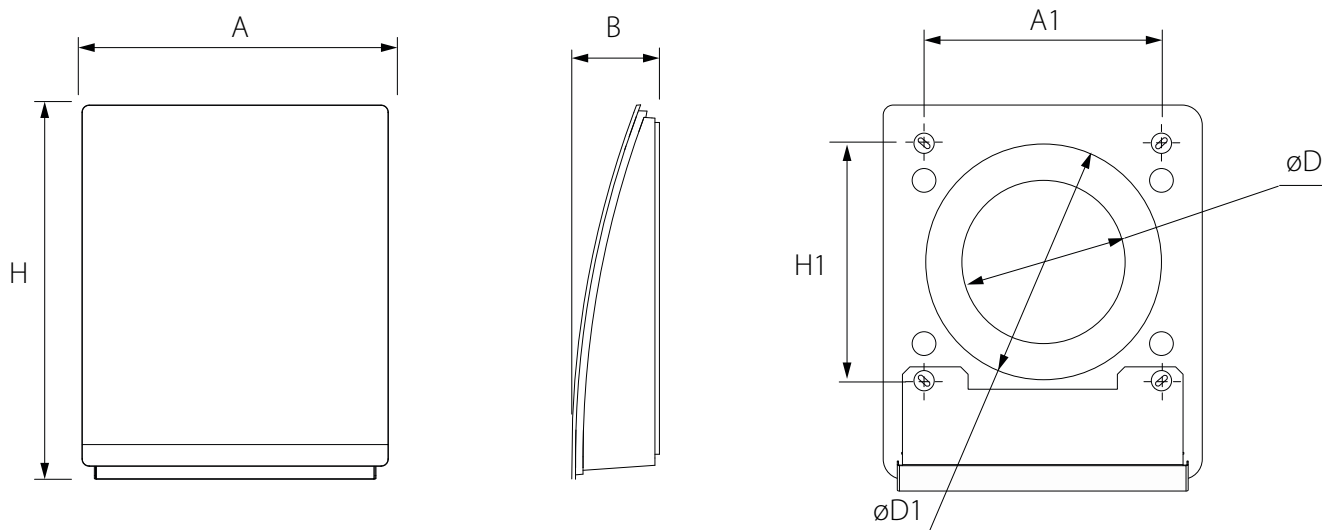

Модель	Размеры, мм						
	Ø D	Ø D1	A	A1	B	H	H1
EH-17 100	106	164	212	160	60	260	160
EH-17 160	-						

EH-17 100


Для монтажа воздуховода диаметром 160 мм снимите переходник на тыльной части. Для этого поверните его по часовой стрелке.

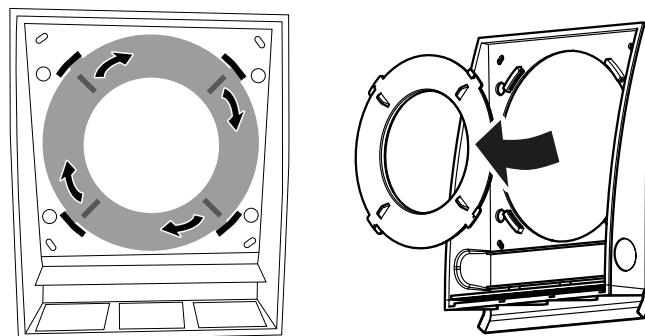

МОНТАЖ НАРУЖНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОЛПАКА


1. Обеспечьте выход воздуховода из наружной стены, на которой будет установлен наружный вентиляционный колпак. Обрежьте лишнюю часть воздуховода и разделитель потоков с помощью ножовки по металлу или другого подходящего инструмента.

Внимание! При необходимости проведения монтажа на большой высоте воспользуйтесь услугами монтажных компаний с соответствующим оборудованием!

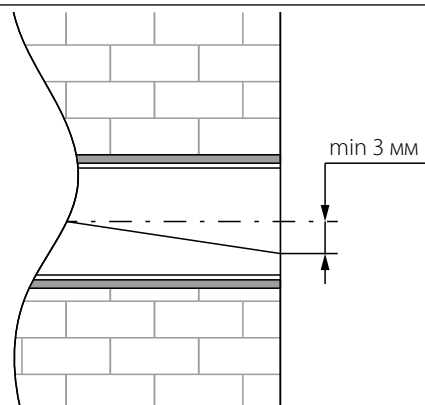


2. Выполните разметку крепежных отверстий наружного вентиляционного колпака и просверлите 4 отверстия для дюбелей 6x40 на глубину 50 мм. Для удобства выполнения разметки воспользуйтесь тыльной частью вентиляционного колпака.


Модель	Ø D
ЕН-17 100	100 мм
ЕН-17 160	160 мм

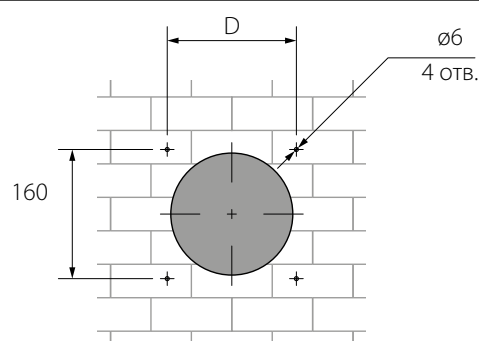

3. Установите дюбели 6x40 из комплекта поставки в отверстия. Снимите наружный вентиляционный колпак для обеспечения доступа к крепежным отверстиям. Для этого потяните фронтальную часть снизу на себя.

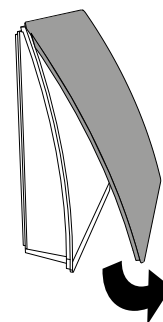

4. Зафиксируйте тыльную часть и ливнесток вентиляционного колпака на стене шурупами 4x40 из комплекта поставки.



5. Установите фронтальную часть вентиляционного колпака.

